

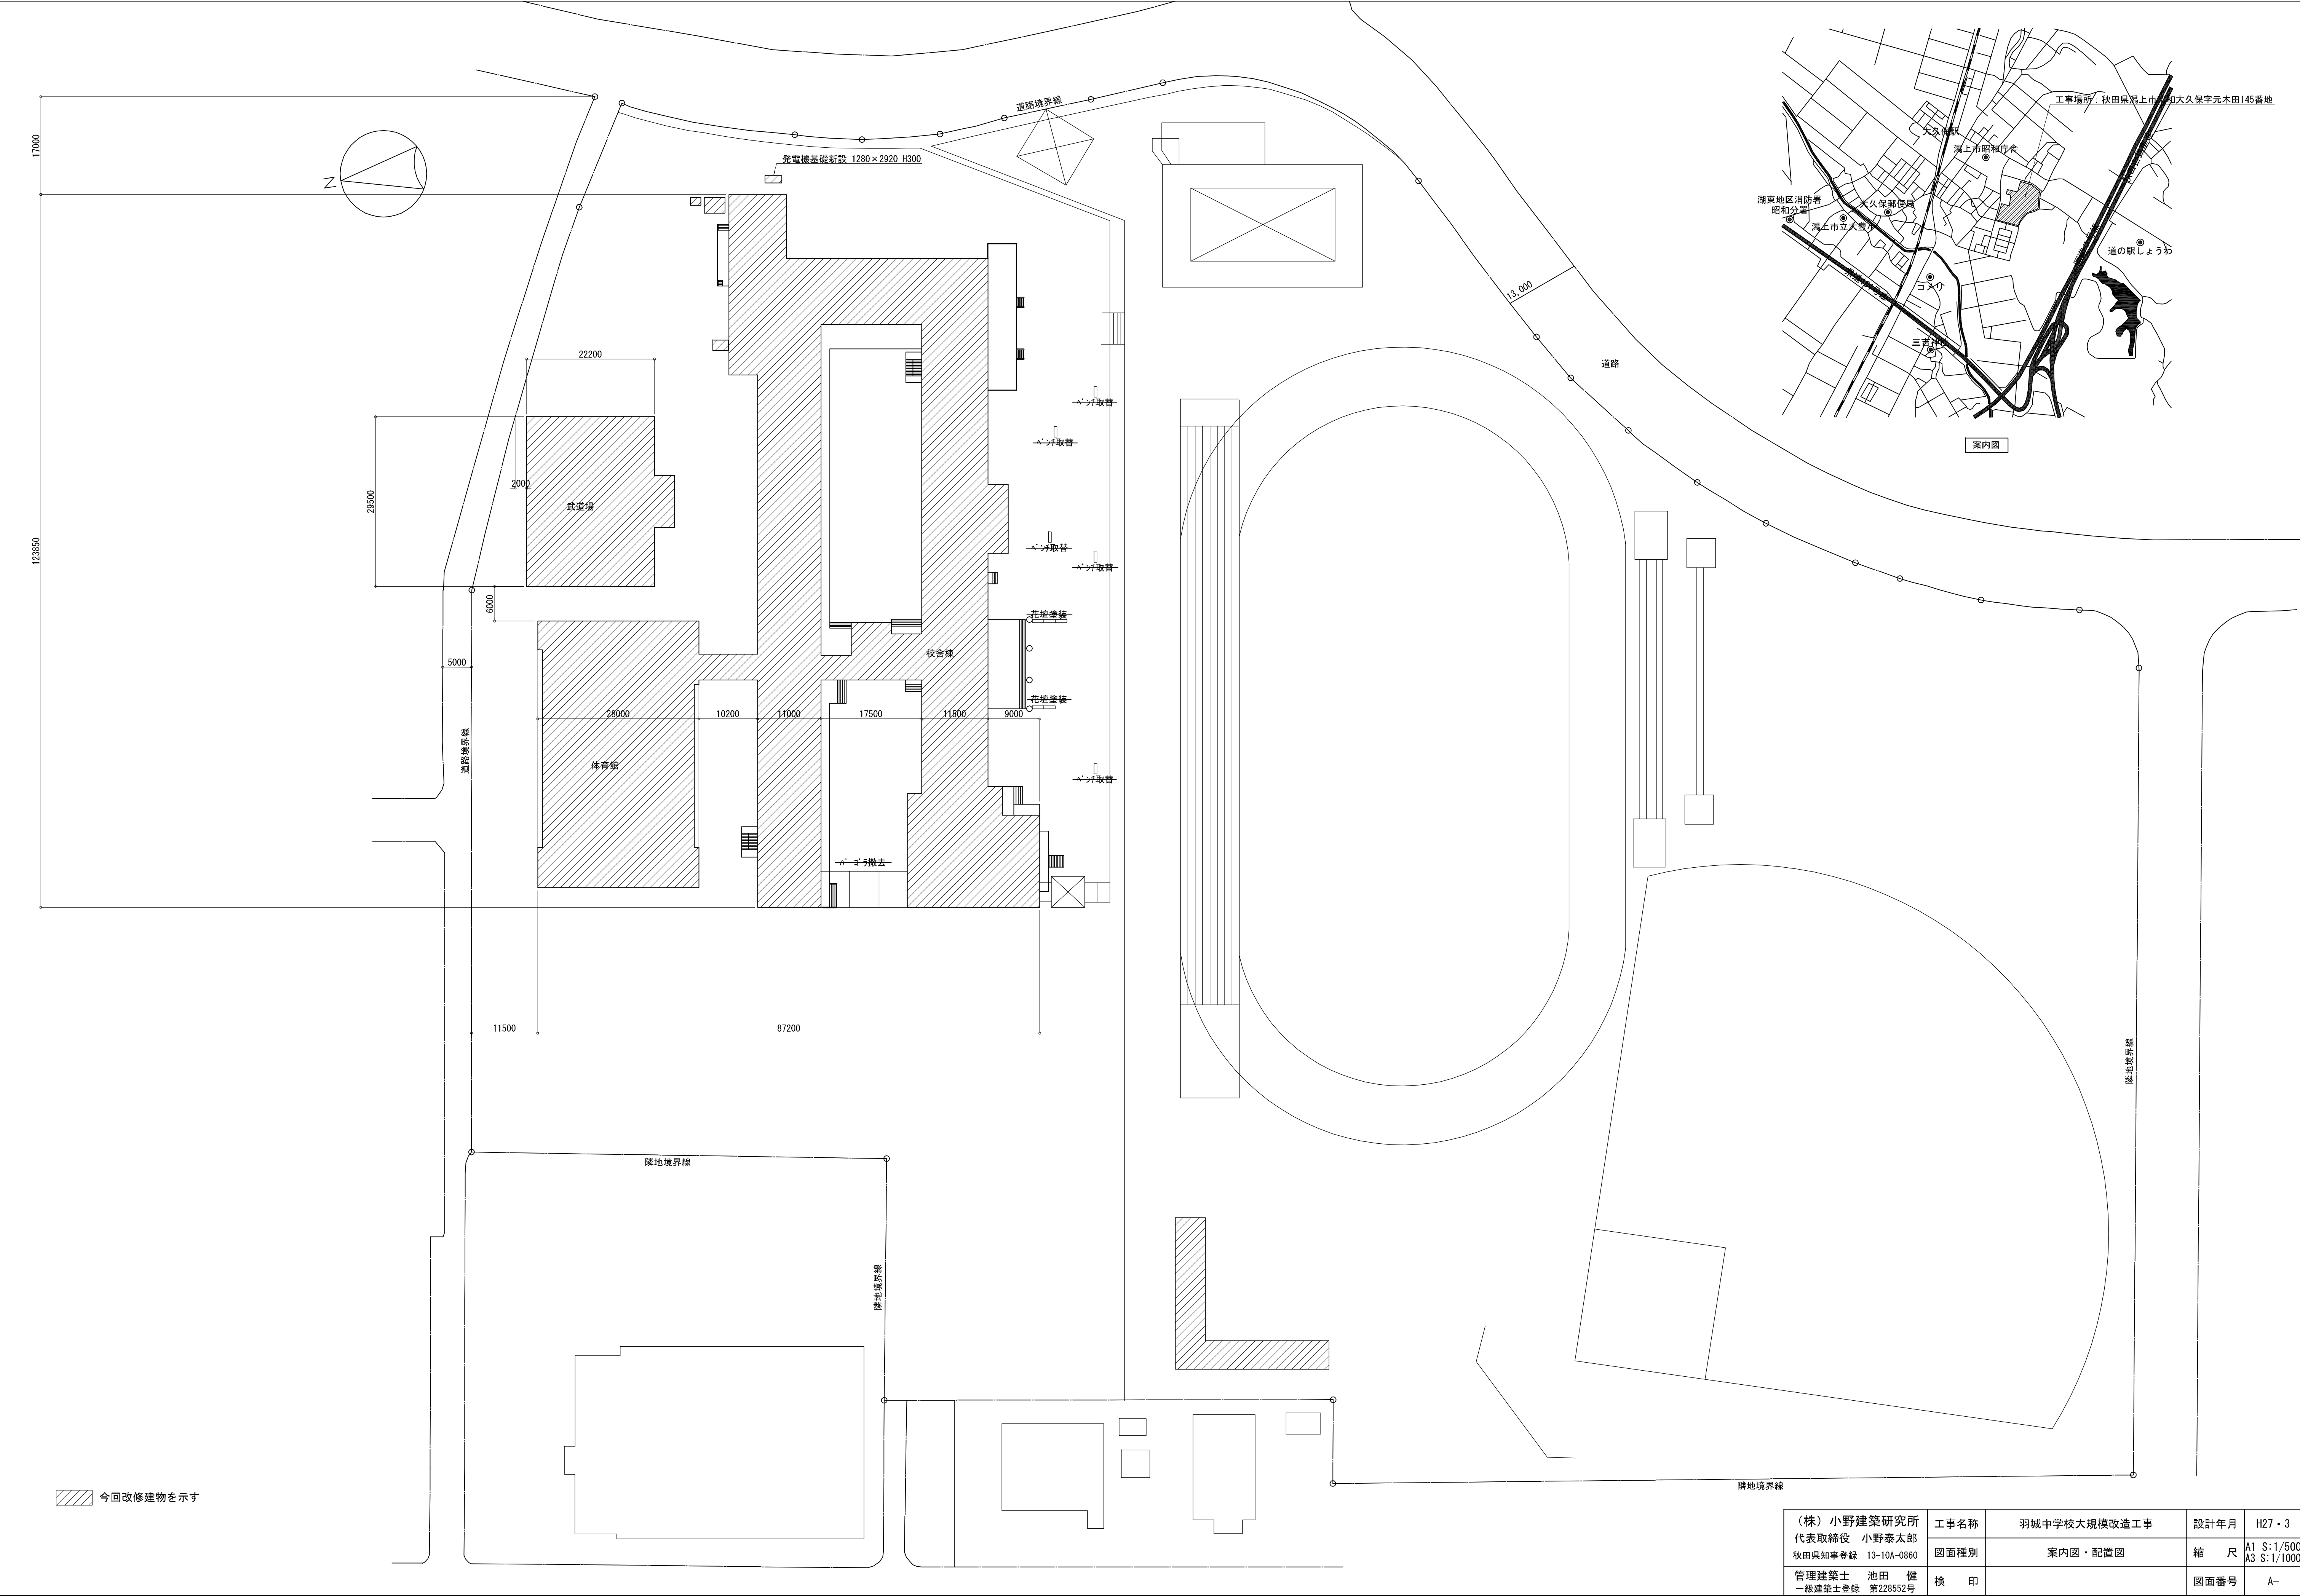
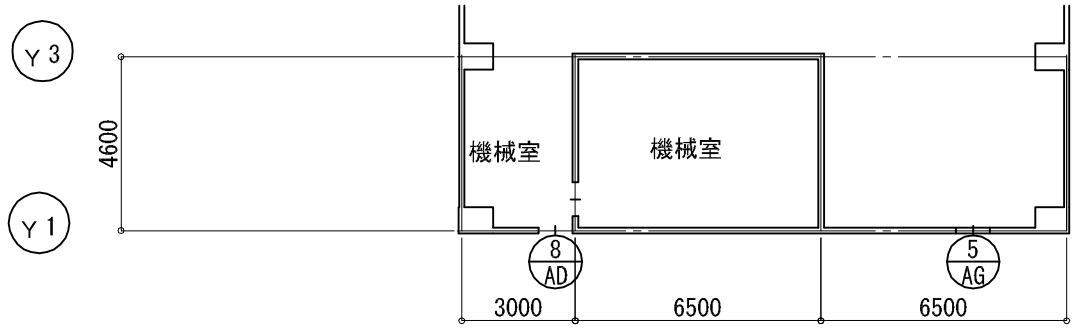
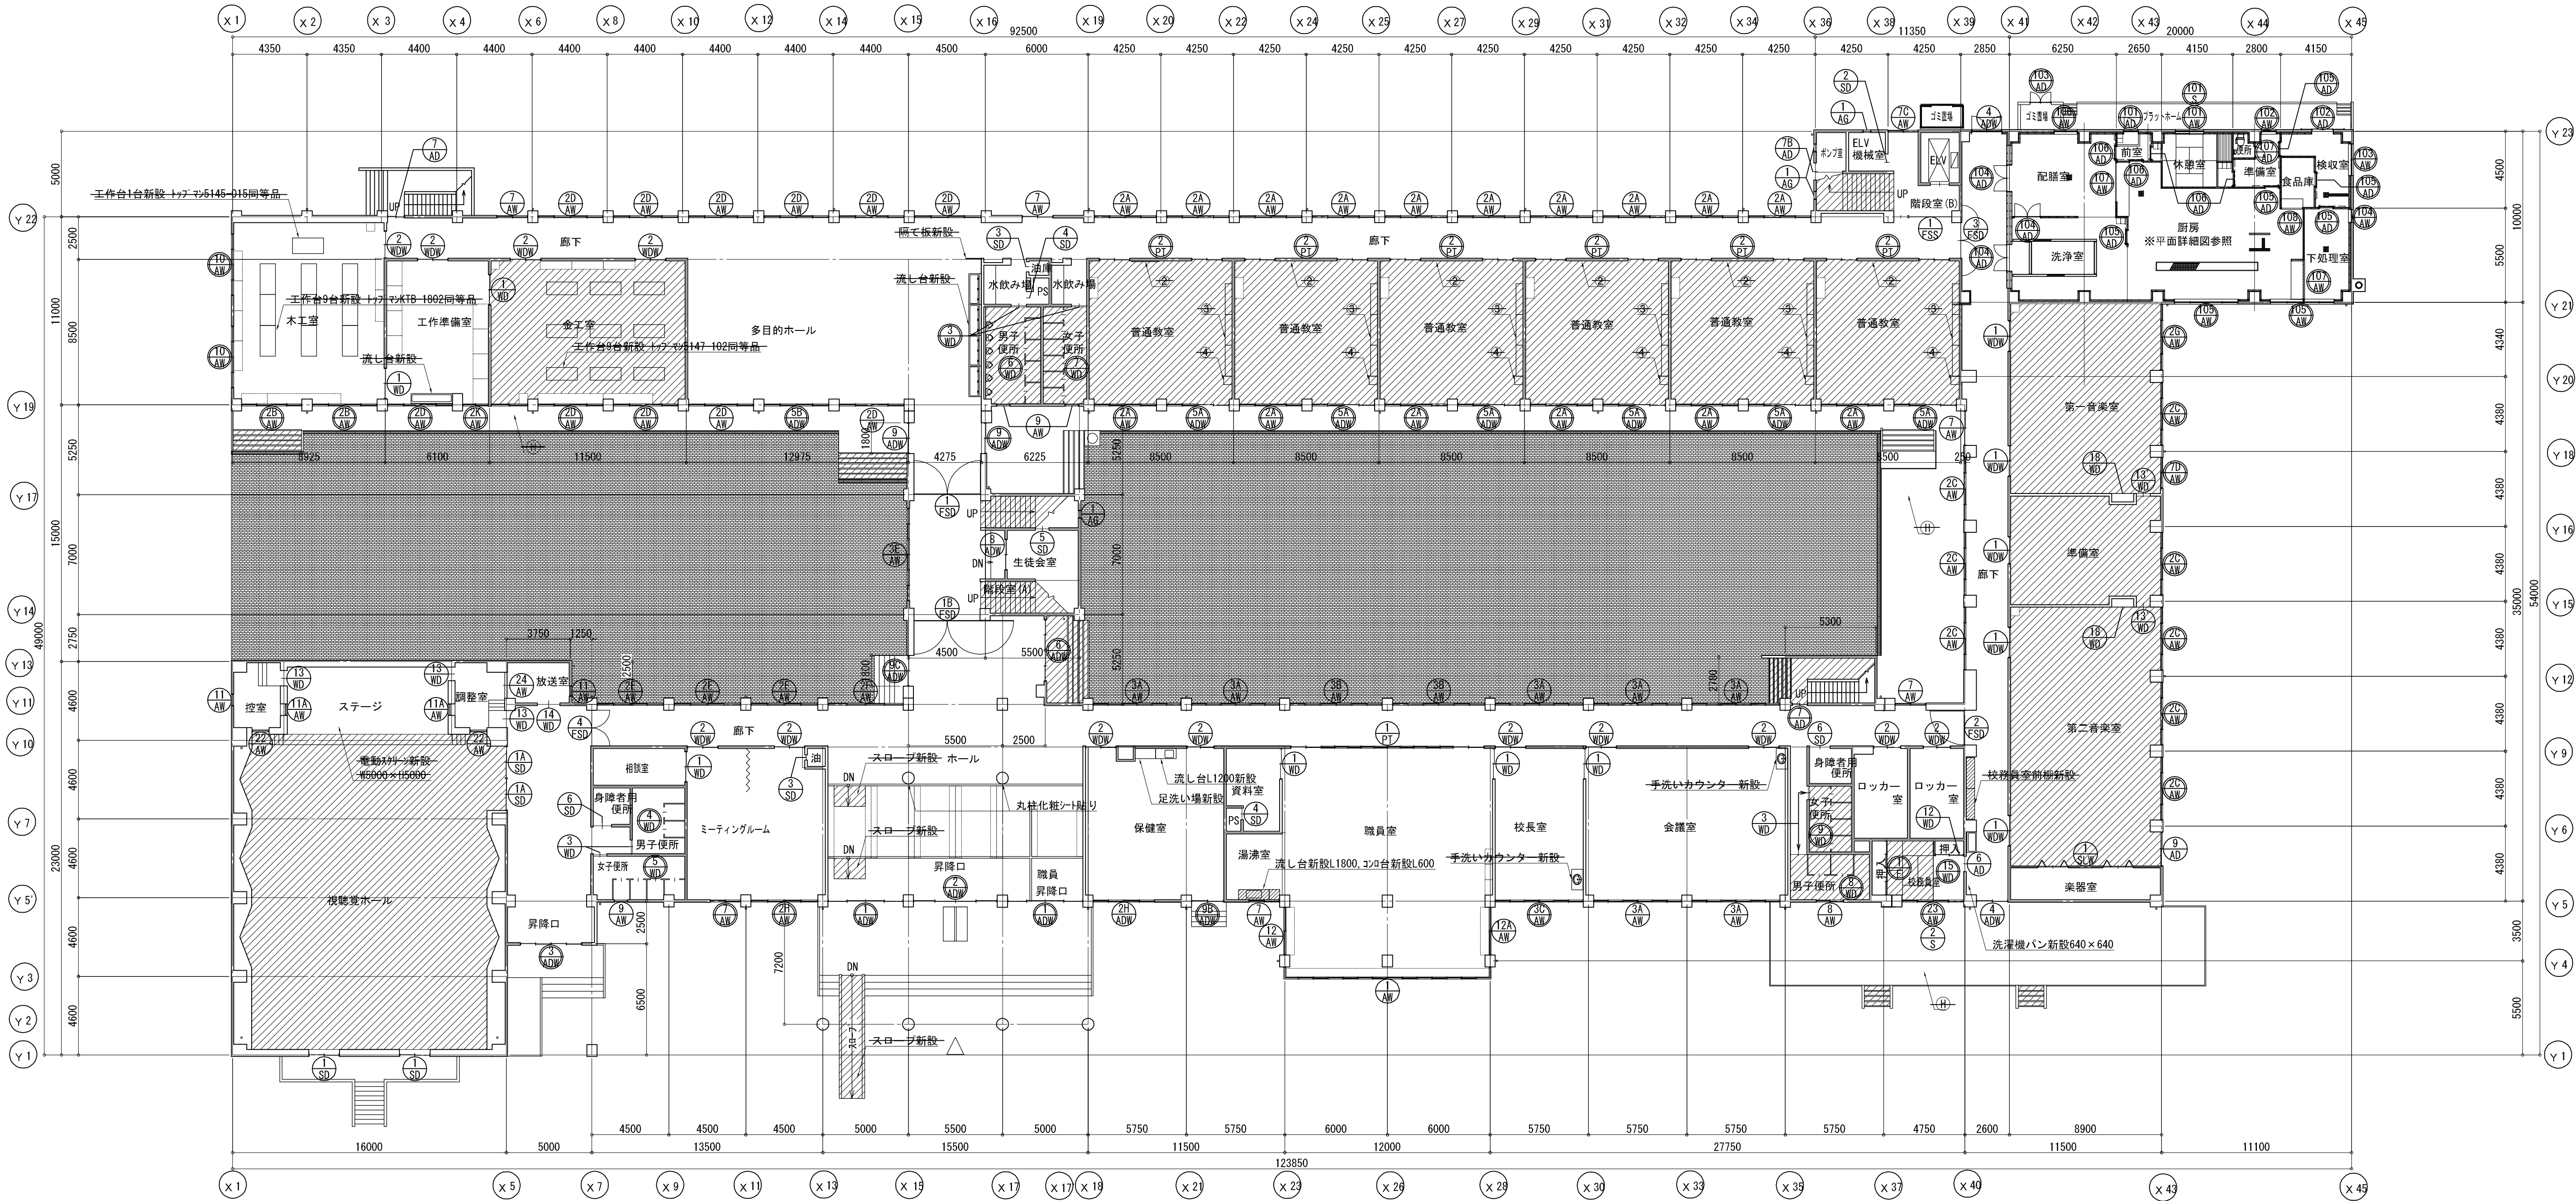




（株）小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 13-10A-0860 管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	工事名称	羽城中学校大規模改造工事	設計年月	H27・3
	図面種別	案内図・配置図	縮 尺	A1 S:1/500 A3 S:1/1000
	検 印		図面番号	A-

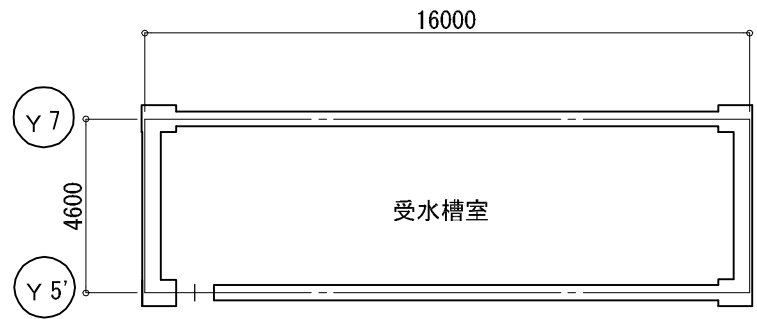

1 階平面図



凡例

改修範囲を示す

改修対象建具を示す

- ② 小黒板新設W1600×H900
- ③ 背面ロッカー新設W1800×D460×H1600×3台
- ④ 掃除用ロッカー新設W500×D500×H1800

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 13-10A-0860 管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	工事名称	羽城中学校大規模改修工事	設計年月	H27・3
	図面種別	改修後 1 階平面図 (校舎棟)	縮 尺	A1 S: 1/200 A3 S: 1/400
	校 印		図面番号	A-

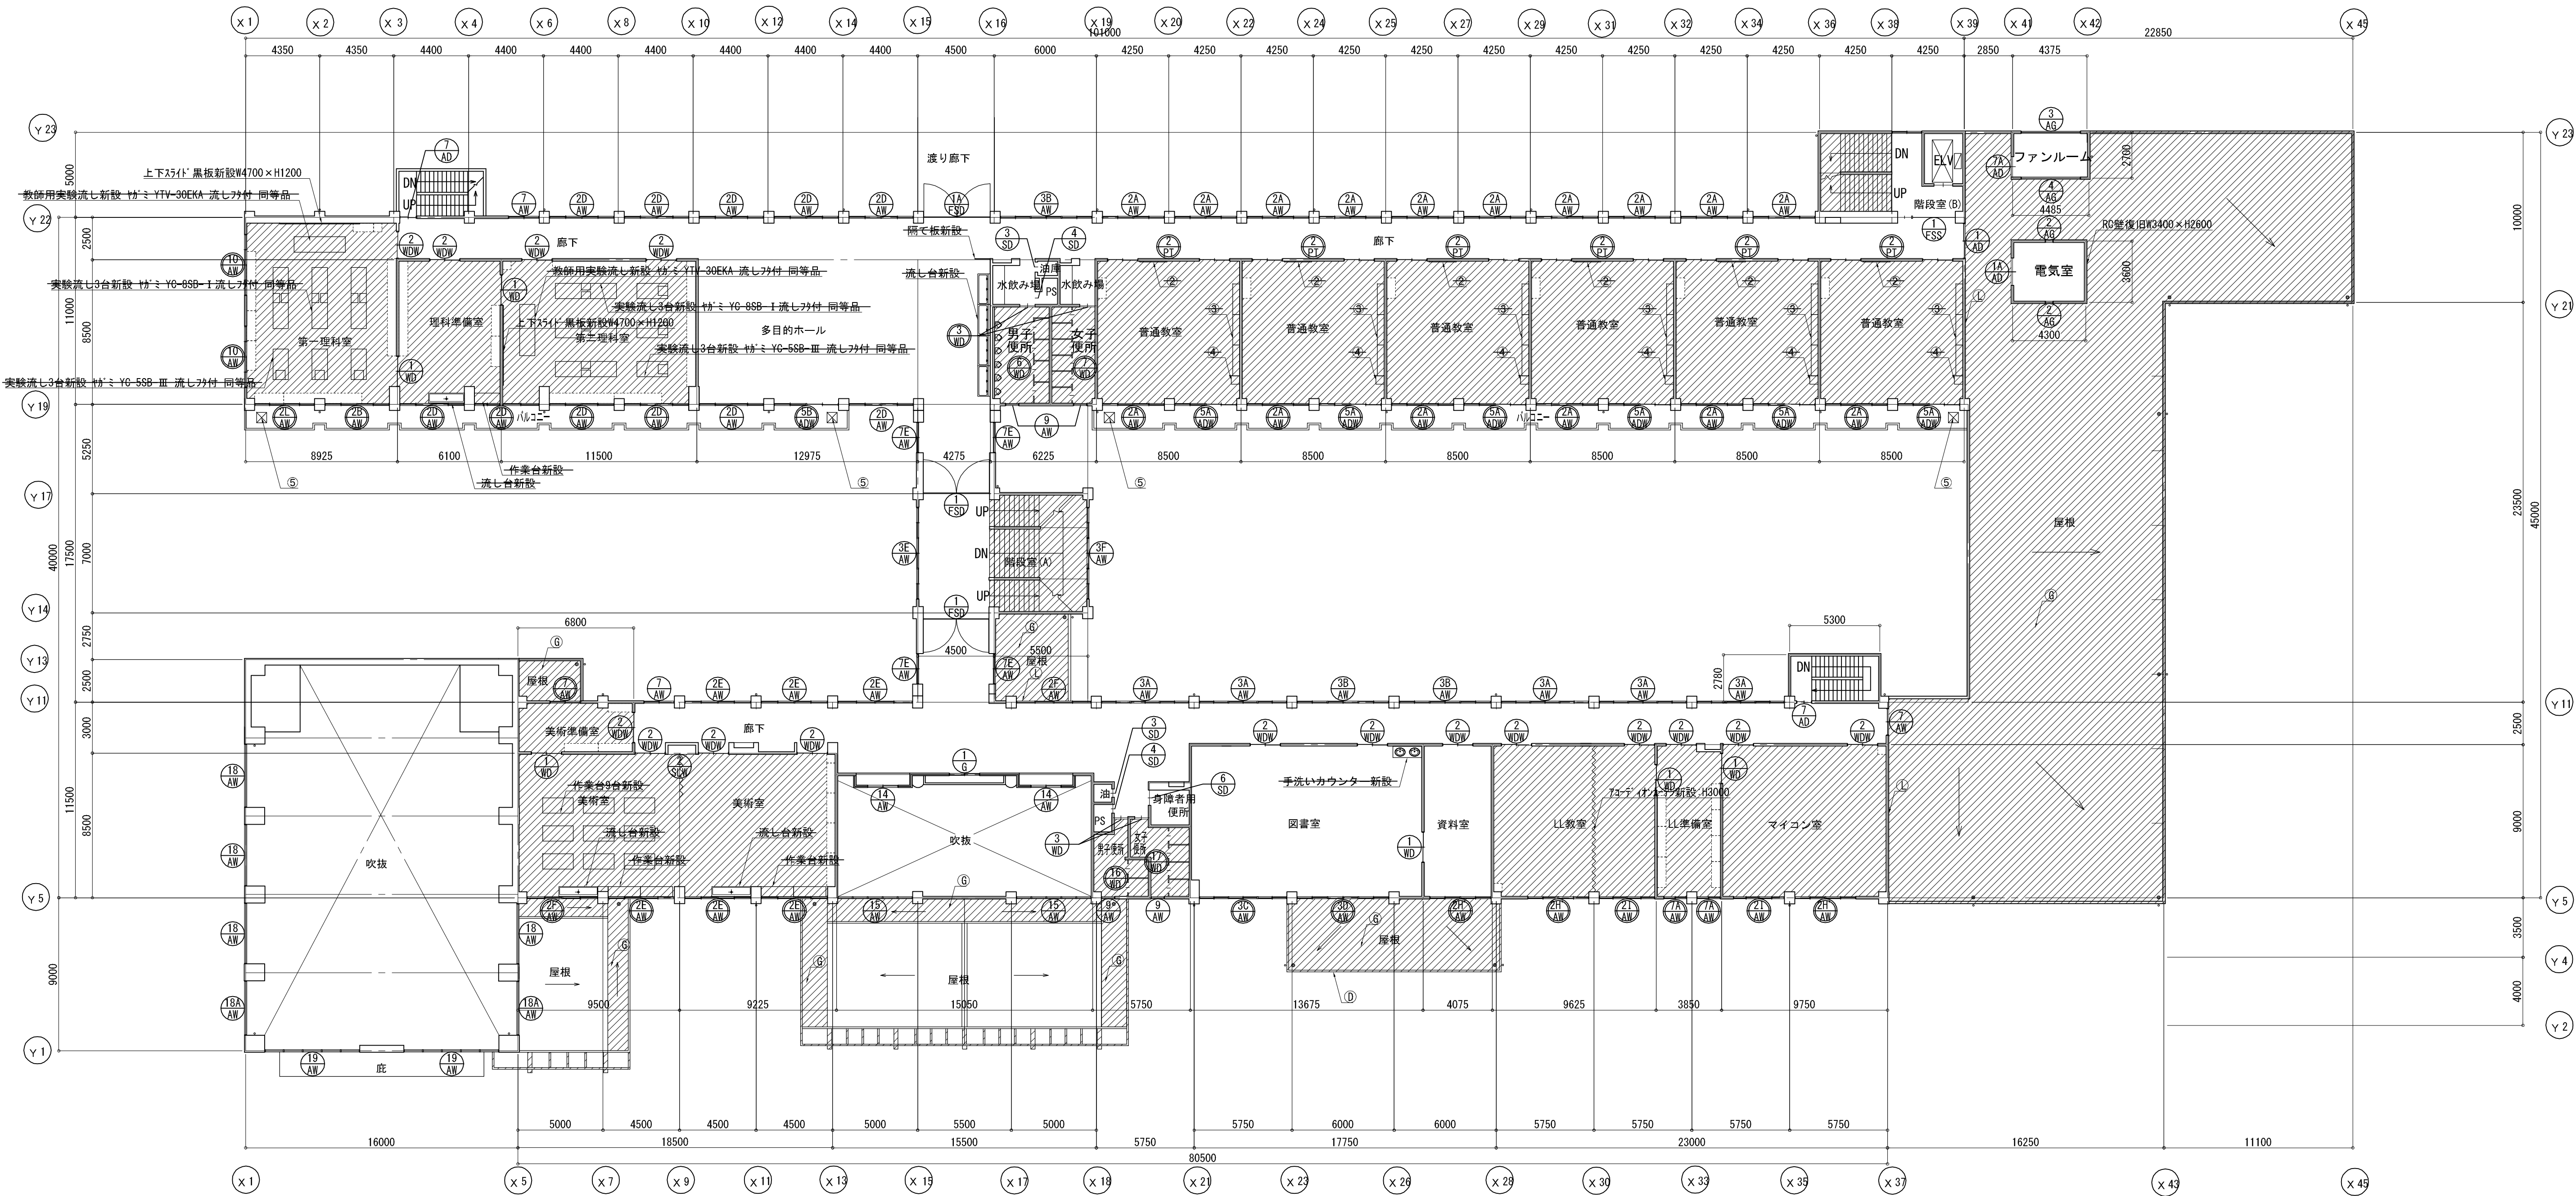

2 階平面図



凡例

 改修範囲を示す

 改修対象建具を示す

- ② 小黒板新設W1600×H900
- ③ 背面ロッカー新設W1800×D460×H1600×3台
- ④ 掃除用ロッカー新設W500×D500×H1800
- ⑤ 避難ハッチ新設 SUS製 600×600

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 13-10A-0860	工事名称	羽城中学校大規模改修工事	設計年月	H27・3
	図面種別	改修後 2 階平面図 (校舎棟)	縮 尺	A1 S: 1/200 A3 S: 1/400
管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	校 印		図面番号	A-

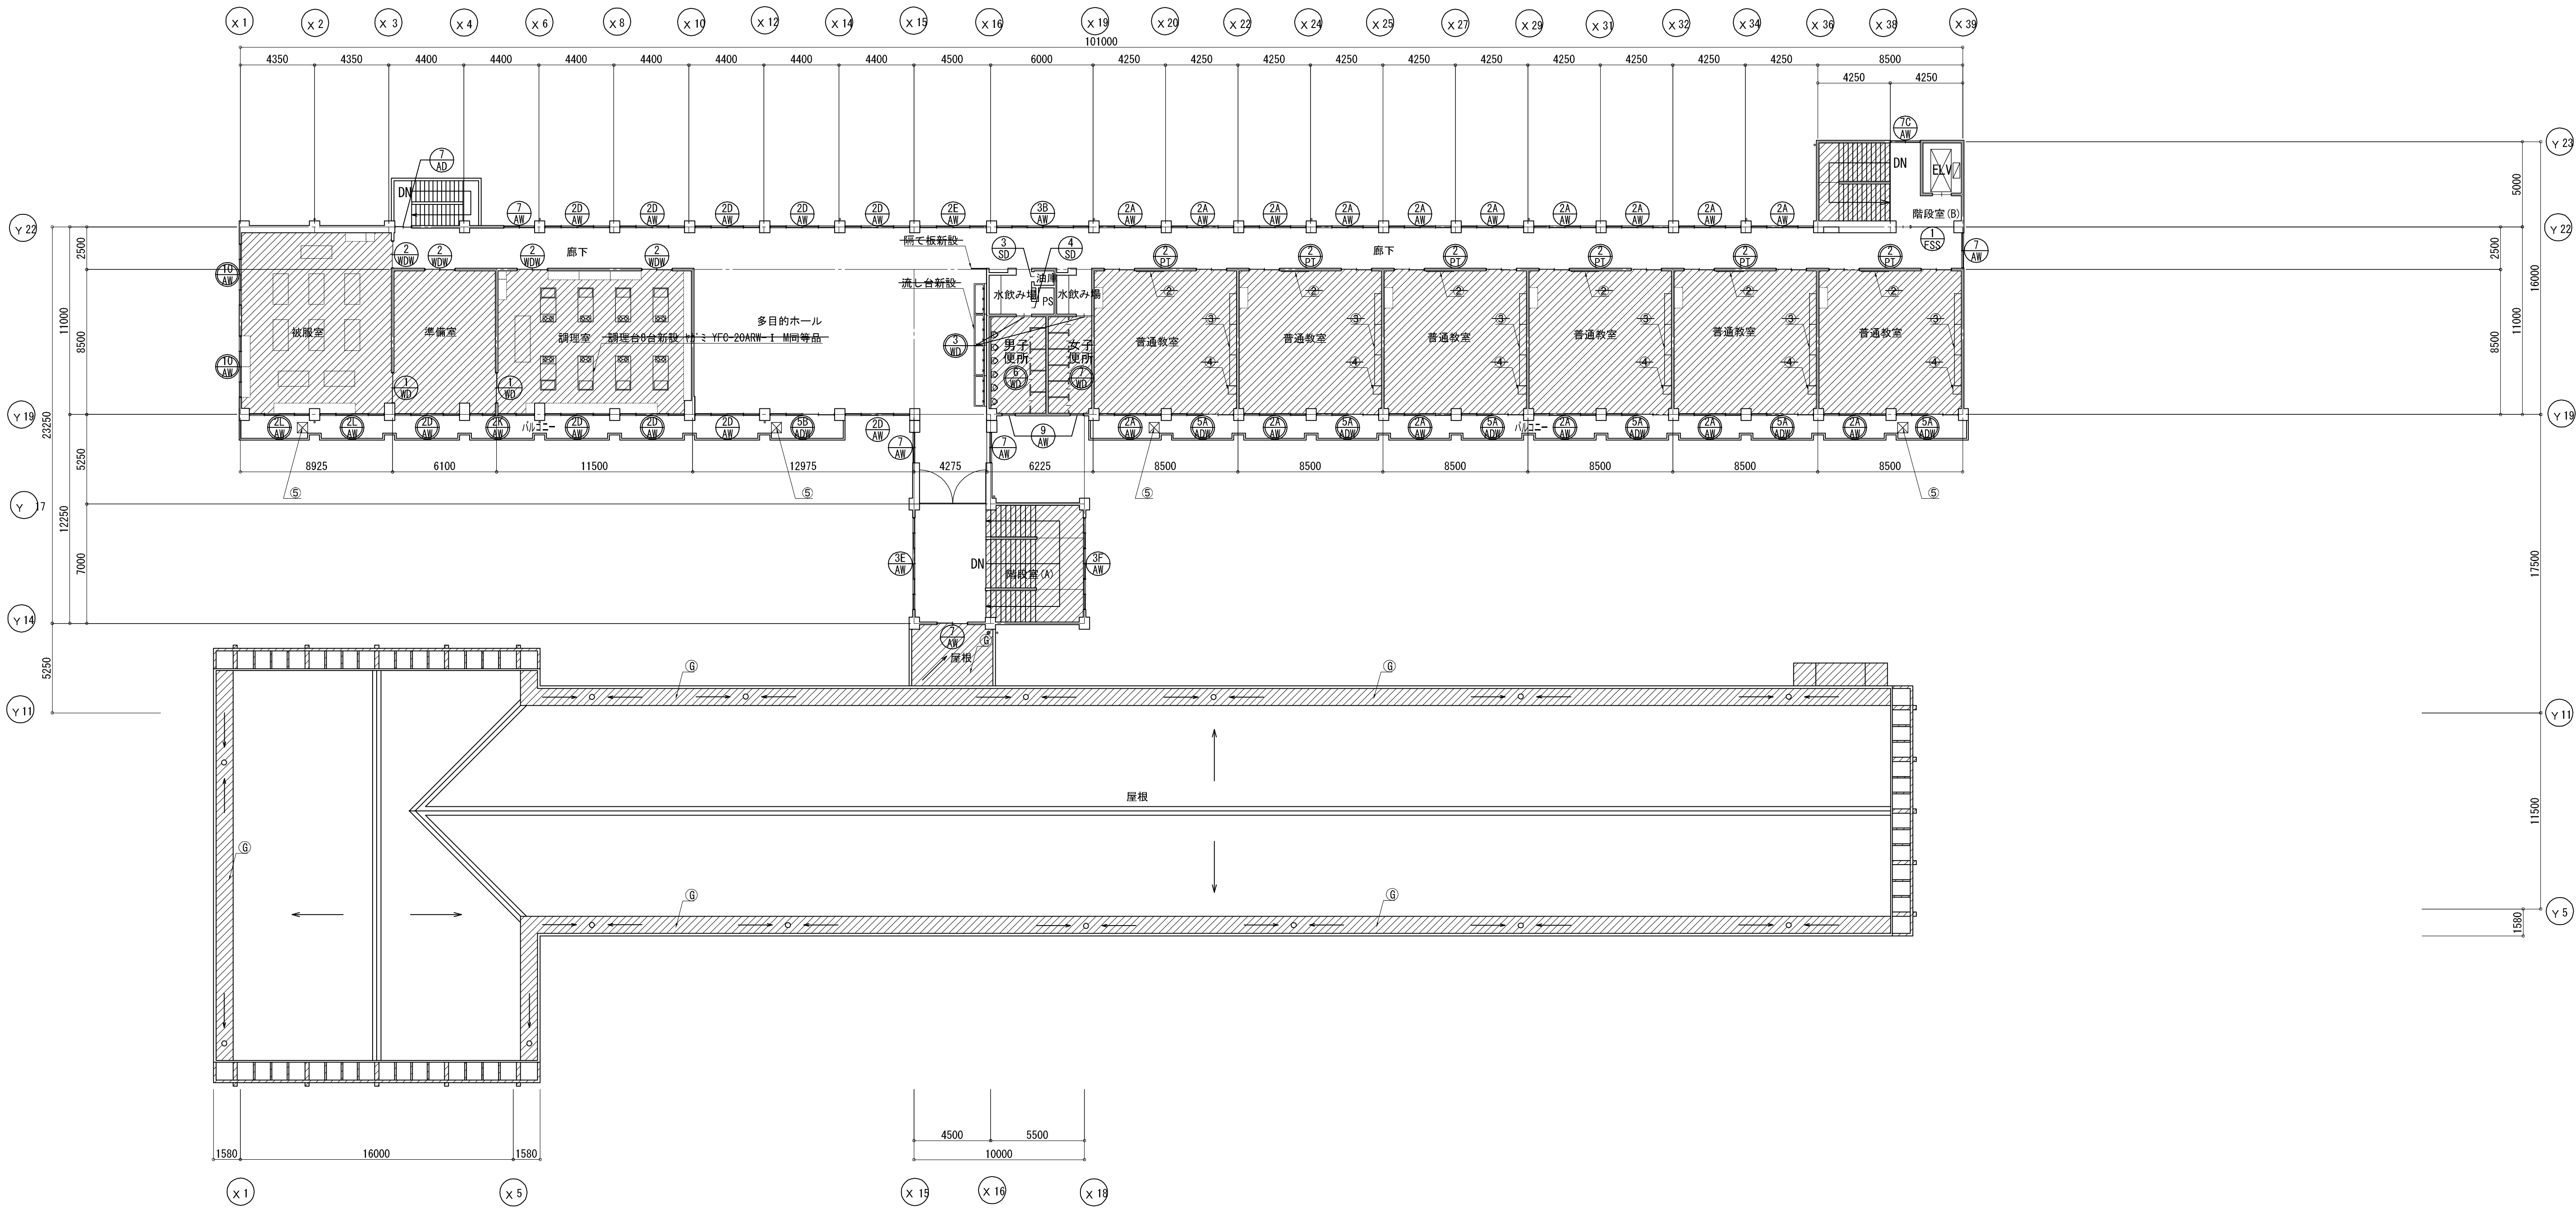

3 階平面図


凡例

改修範囲を示す

改修対象建具を示す

- ② 小黒板新設W1600×H900
- ③ 背面ロッカー新設W1800×D460×H1600×3台
- ④ 掃除用ロッカー新設W500×D500×H1800
- ⑤ 避難ハッチ新設 SUS製 600×600

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 13-10A-0860	工事名称	羽城中学校大規模改修工事	設計年月	H27・3
	図面種別	改修後 3 階平面図 (校舎棟)	縮 尺	A1 S: 1/200 A3 S: 1/400
	管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	検 印	図面番号	A-

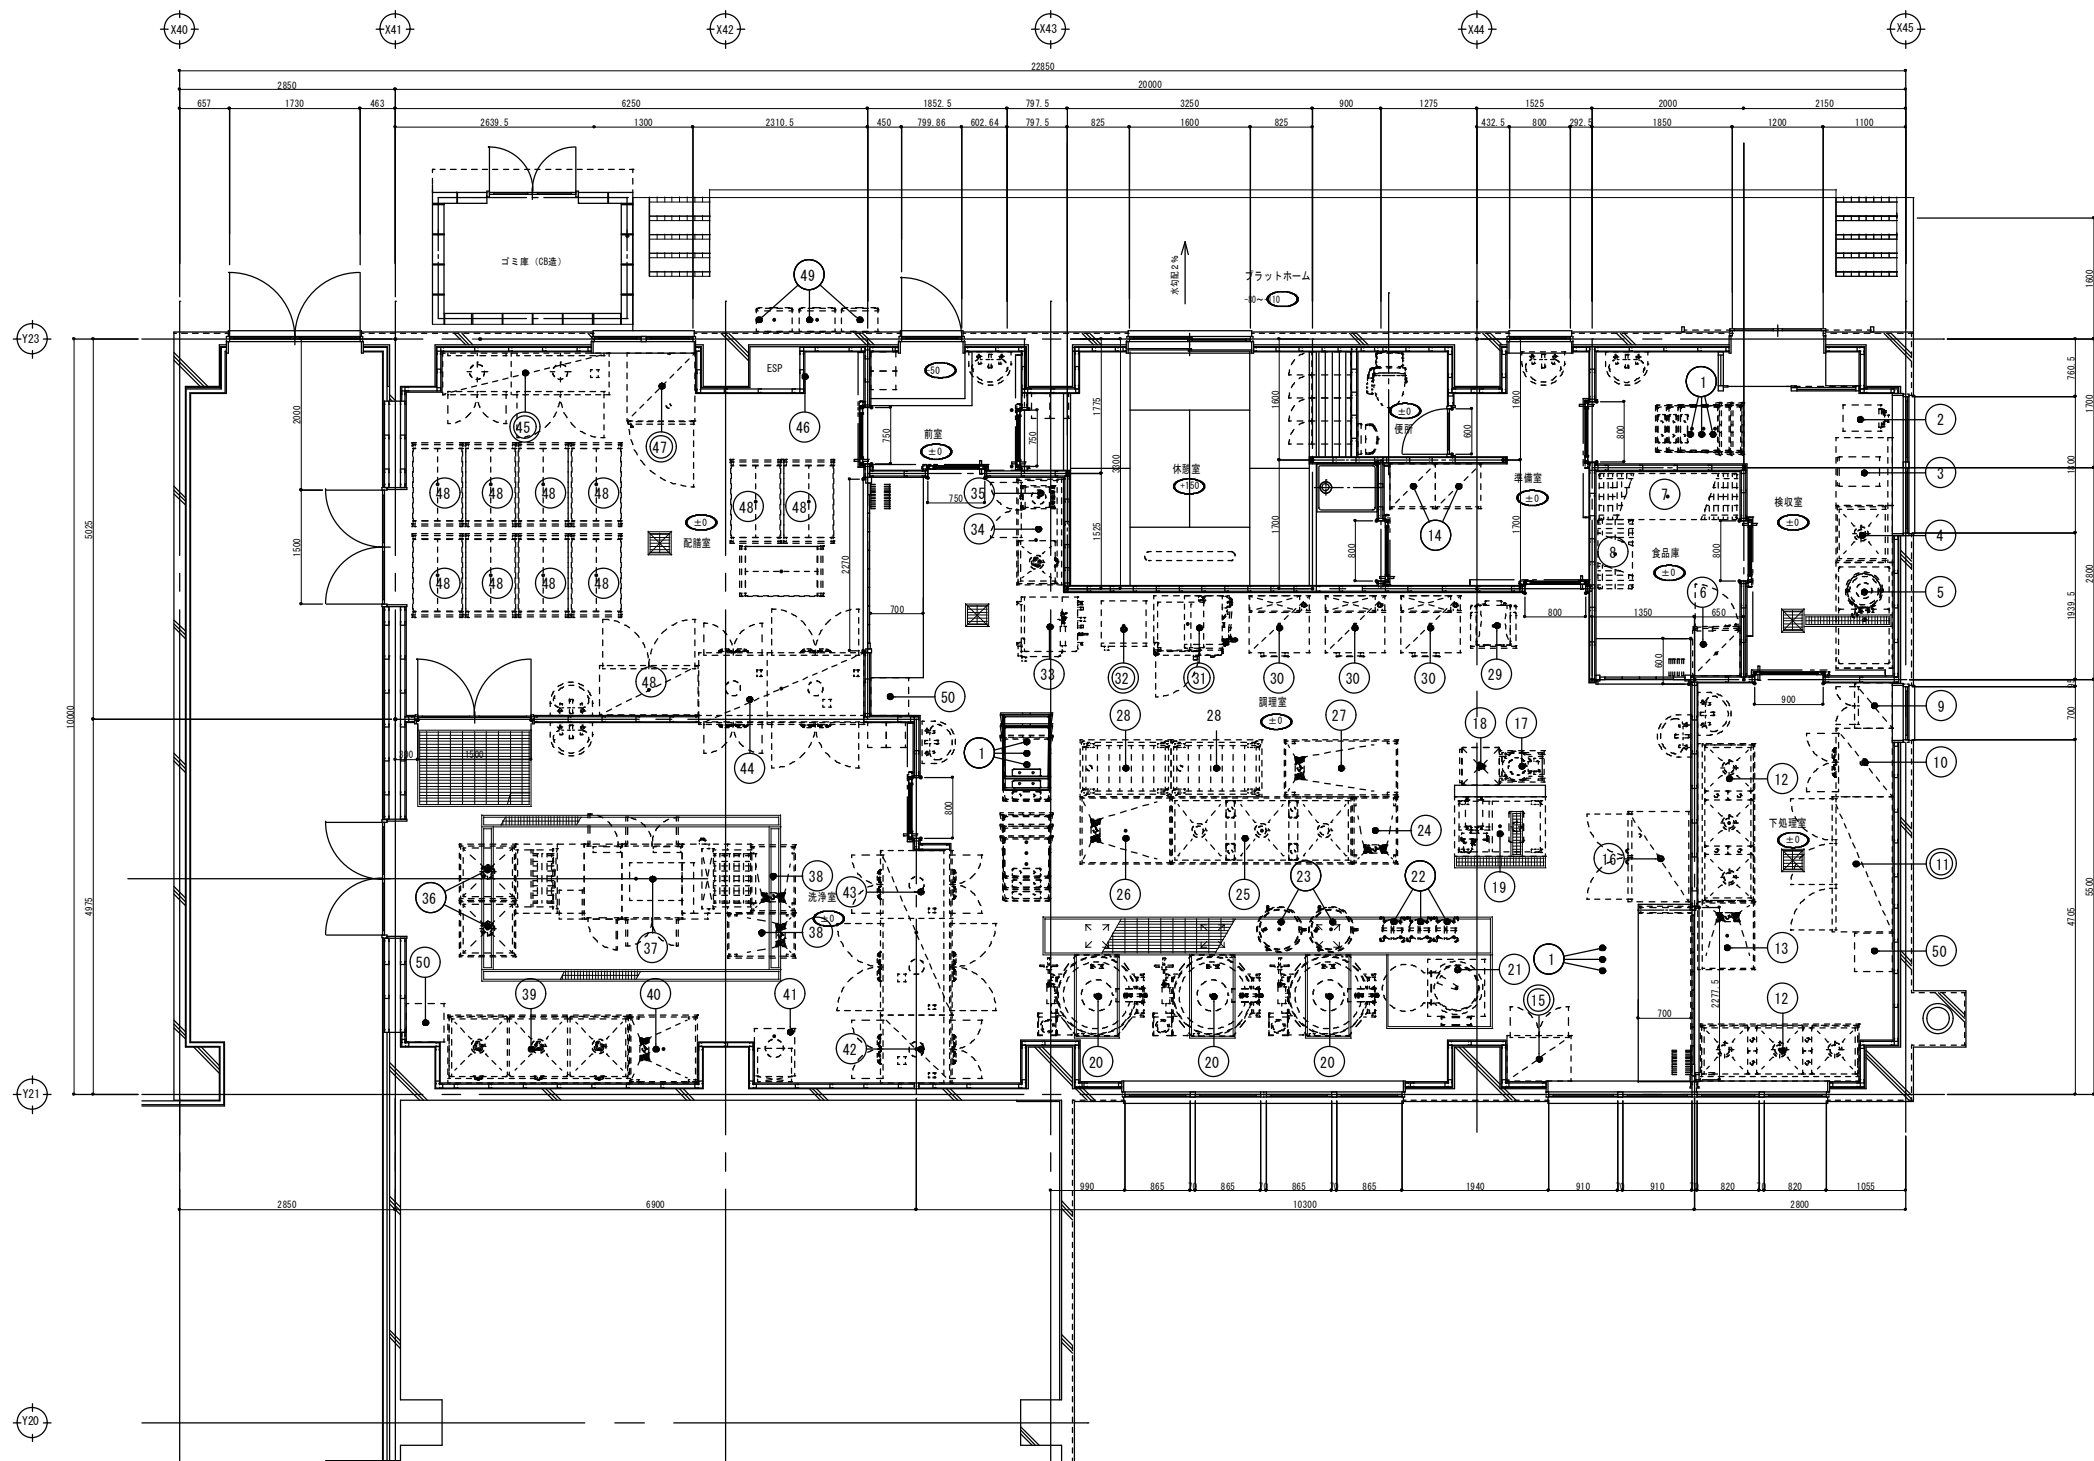

※機器No43に関しては、ご飯食缶（SMJ-13WK-CP）12ヶ、汁食缶（SMJ-13WK-CP）24ヶ、おかず食缶（SMJ-09WK-C）12ヶ、ナポリ食缶（SMJ-07WK-C）12ヶ、デザート食缶（SMJ-13WK-CP）12ヶの積載図を提出すること

※機器No44に関しては、卓立状況による食器かご飯桶（350×200×200）13ヶ、汁桶（350×200×200）13ヶ、菜皿（390×220×200）13ヶ、鶏丼（420×320×270）13ヶ、皿皿（320×240×270）13ヶ、皿皿（390×250×230）13ヶの積載図を提出すること

※機器No48に関しては、卓立状況による食缶・食器かご、その他の積載図を提出すること

※既存品No32に関しては、s' 2種5ANからLP6に変更の為、部品交換、試運転調整を行うこととする

※既存移設品に関しては、一次撤去保管し、再度搬入設置・試運転調整を行うこととする

※機器No42・43・44の間仕切り開口部について、機器との隙間を現場に支障の無いように塞ぐこと

※学校給食及び配置図を熟知し、機器取扱説明、運営前後の調理指導を行うこと

※「グリーン」仕上げ・「プラットフォーム」等は現場打合せによる
排水・排水溝位置は現場打合せによる

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野基太郎 秋田県知事登録 13-104-0860 管理建築士 池田 健 一般建築士登録 第228552号	工事名称	羽城中学校大規模改修工事	設計年月	H27・3
	図面種別	給食施設平面詳細図	縮 尺	A1 S:1/50 A3 S:1/100
	機 印		図面番号	A-28

廚房設備器具明細表

No	品 名	型 式	規 格 寸 法			台 数	配管接続口径（ A）			ガス（LPG）		電 気（50Hz）kW			フ イ ド	蒸 気			冷 却 水			特 記 仕 様
			W	D	H		給 水	給 湯	排 水	口径	kW	単相 100V	単相 200V	三相 200V		供 給	戻り	kg/h	供 給	戻り	l/min	
1	コンパクト収納カート		875	700	800	9															スタッキング可能、自在ハジク（※外、W0-000100、対角316mm）	
2	デジタル台秤	DP-6700K	350	605	795	1															秤量150kg、SIS製	
3	検収テーブル	NT-97B1D	900	750	850	1															引出1ヶ付（前W）317仕様、補強4'（7'（手前）奥取付仕様	
4	一槽シンク	DS1-77B	750	750	850	1	15	15	4 0												ドライ仕様、甲板・槽SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様	
5	シンク付ピーラー	PL-42N-DH-A	1400	750	600	1	20		グレーチング			0. 4									動力 260kg/h、ドライ仕様、一体型仕様、排水317付、1'1受付2ヶ付	
6	検食用冷凍庫	WF-630ZT-KS	625	650	1890	1			間接4 0			0. 364									内容積396L、容積14補付、凍電遮断器付	
7	ラック	LS1820-19	1821	613	1892	1															横4段	
8	ラック	MS910-19	910	460	1892	1															横4段	
9	包丁まな板殺菌庫	DS-113	600	500	1030	1						0. 537									包丁20本 多な板6枚収納可能、単相100V（SIS製以下）、殺菌乾燥式	
10	器具消毒保管機	ISDK-12JW-E	900	750	1880	1								5. 2							縦仕様（5段）、扉開てお知らせ機能付、1ヶ14補器付、消費電力三槽200V（5.2kW以下）、庫内寸法（W770×D672×H280mm以上）	
11	冷凍冷蔵庫	EXD-62PMTA7	1800	800	1950	1			間接4 0						0. 947						既存品	
12	三槽シンク	DS3-217B	2100	750	850	2	15x3	15x3	4 0 W0-0007 3												ドライ仕様、甲板・槽SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、31'4ヶ付、肉魚用は作業用器具付（※396仕様）	
13	作業台	DT-97B	900	750	850	1			3 2												ドライ仕様、補強4'（7'（手前）奥取付仕様	
14	クリーンロッカー	NB0-2	600	600	1800	2						0. 555									エプロン（白表）8〜10mm・短靴4双収納、2ヶ付、8'1'式	
15	包丁まな板殺菌庫	114C	850	600	1430	1						0. 057									既存品	
16	冷蔵庫	HR-120Z	1200	800	1890	1			間接4 0			0. 284									内容積1060L、凍電遮断器付、	
17	移動式高速度ミキサー	MX-40SA-M	420	590	1130	1						0. 4									安全装置付、回転部・蓋・容器取外し可能、蓋・容積SIS104仕様	
18	移動式受槽	MX-MS	500	530	900	1			グレーチング												ハジク（※外、W0-00070）	
19	シンク付野菜切機	VA-40-DH-C	1200	800	1057	1	15		グレーチング					0. 4							ドライ仕様、キヤスター（※外、W0-000100）、補強4'（短冊付（1200×000710）・角千切（300×0074）・壁部7'1'付	
20	ガス回転釜（低輻射仕様）	DGK-45JES-DP	1465	1100	800 1880	3	15	15	グレーチング	2 0	41. 9				G						湯水量（150L以上）、蒸気最低輻射・集中排気型、SIS1'1'仕様、3'1湯水量（41.9kW以下）、自動点火方式、立消え安全装置付、1'2'3'1'の湯水は工具無しで取外し可能	
21	フライヤー	FCSHT-75-1	750	870	800	1				1 5	33. 72				G						湯量38L以上、圧電式自動点火方式、4ヶ14補器付、	
22	スパテラスタンド	ST-S	270		620	3															容積SIS104（取外し可能）、4x2'4補付	
23	ザル置台	DRM-600	600		600	2															1'5仕様	
24	移動台	DTM-96	900	600	850	1															ドライ仕様、甲板SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、自在ハジク（※外W0-000440外、対角316mm）	
25	三槽シンク	DS3-249W	2400	900	850	1	15x2	15x2	4 0 W0-0007 3												ドライ仕様、甲板・槽SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、31'4ヶ付、	
26	作業台	DT-129	1200	900	850	1			3 2												ドライ仕様、甲板SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、	
27	移動台	DTM-157	1500	750	850	1															ドライ仕様、甲板SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、自在ハジク（※外W0-000550外、対角316mm）	
28	移動ラック	DRM-127	1200	750	1390	2															ドライ仕様、甲板SIS430（11.2mm以上）、自在ハジク（W0-000125、316mm×2ヶ）、3'2取外し式、排水2ヶ付	
29	洗米機	RM-401AG	600	630	1785	1	15		間接5 0			0. 59									貯米量90kg	
30	低輻射ガス立体炊飯器	ARCX-36CT	790	760	1650	3				2 5	32. 7	0. 108			H						最大炊飯能力7kg×3段/器、予約機能付、本体二重構造低輻射仕様、鍋蓋むち・3ヶ付によるガス感知方式、安全装置付（立消え防止、1'2'3'4補器付、異常遮断防止、ヒヤ異常、空焚防止）、消費電力単相100V（108W以下）	
31	スチームコンベクションオーブン	CSV-E10	900	780	1750	1	15		高温間接4 0							18. 5	G				既存品	
32	蒸し器	SH-106	575	590	1680	1	15		高温1 5	1 5	17. 4				H						既存品	
33	真空冷却機	CMJ-200E	755	800	1740	1	20		間接2 5 W0-0007 3 間接5 0												20kg/バッチ、間接2.5Aの1段階は高温排水、中継付	
34	台付一槽シンク	SDTS1-156BR	1500	600	850	1	15	15	4 0												ドライ仕様、甲板・槽SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、下部戸棚付	
35	1Hクッキングヒーター	KZ-CK2000	300	453	100	1						2. 0		G							ハジブリート（1'5受け付）、消費電力単相200V（21kW以下）	
36	移動シンク		750	750	850	2															ドライ仕様、甲板・槽SIS430（11.2mm以上）、自在ハジク（※外、対角316mm）SIS4'4x3'7'付、1'x1'3x3受け付2ヶ付	
37	食器洗浄機	DMU15-6MF6-22N00	3100	1000	1850	1	20	(20) 20	高温4 0 高温5 0	1 5	24. 4				3. 44	H					ハジブリート仕様（有難無難605・有効煮込10mm以上）、給湯式扉、出入口に停止受け付、仕上げ1'4標準型、消費電力三槽200V（24kW以下）、1'2湯水量（24.4kW以下）壁台下排水まで1'5付入るより1'5mm以上あること、仕上げ標準はブラスターより機能で通り配管・配線有（設置工事）	
38	移動台	DTM-96	900	600	800	2															ドライ仕様、甲板SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、自在ハジク（※外W0-000440外、対角316mm）	
39	三槽シンク	SDS3-249B	2400	900	850	1	15x3	15x3	4 0 W0-0007 3												ドライ仕様、甲板・槽SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、	
40	移動台	DTM-99	900	900	850	1															ドライ仕様、甲板SIS430（11.5mm以上）、補強4'（7'（手前）奥取付仕様、自在ハジク（※外W0-000440外、対角316mm）	
41	ガスブースターユニット	WB-S6ZBND	540	707	1430	1		25	高温間接4 0	2 5	66. 3	(0. 04)	(0. 4)	H							ラインポンプ付、連続放電付（1ヶ）着火方式、立消え安全装置付、空焚安全装置付、過電流防止装置付、過熱防止装置付、	
42	器具消毒保管機	ISC-W20JW-E	900	950	1880	1															W0.37との通り配管・配線有（設置工事）	
43	食器消毒保管機	ISC-W50JW-EH	2180	950	2260	1															両扉、ウォーム機能付、自己診断機能付、扉開てお知らせ機能付、庫内寸法（W770×D672mm）、横5段（1'x27.5mm）、消費電力三槽200V（17.95kW以下）	
44	食器消毒保管機	ISC-W50JW-E	2180	950	1880	1															両扉、ウォーム機能付、自己診断機能付、扉開てお知らせ機能付、庫内寸法（全W770×右H1150×D672mm）、横4段（1'x27.5mm）、手元3ヶ付付、消費電力三槽200V（17.95kW以下）	
45	予備食器消毒保管機	WCSK-25	2150	550	1900	1															両扉、ウォーム機能付、自己診断機能付、扉開てお知らせ機能付、庫内寸法（全W770×右H1150×D672mm）、横5段（1'x27.5mm）、消費電力三槽200V（17.95kW以下）	
46	パン棚		1300	650	1800	1															既存品	
47	牛乳保冷凍	UMW-O36RM-RS	900	945	1920	1			間接4 0			0. 22									既存品	
48	廊下用運搬車		960	700	825	11															ハジク（自在2ヶ、固定2ヶ、W0-000125）	
49	ガス給湯器（50号）	GQ-501HW-2	480	300	750	3	25	25		2 0	112. 0	0. 371									設置工事	
50	掃除用具入れ		500	500	1800	3															中継自在、2ヶ付、1'5mm受け付	
	... 給排水用 ...										692. 32	5. 399	2. 04	88. 347								

注：上記接続工事並消費量ハ各器具

二於ケル1台ヲ示ス

※機器No◎は既存移設機器を示す

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎	工事名称	羽根中学校大規模改修工事	設計年月	H27-3
	図面種別	厨房器具設備明細表	縮 尺	NONSCALE
秋田県知事登録 13-10A-0060	管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第278524号	捺 印	図面番号	A-6